

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zuid-Holland

Aan  
Provincie Zuid-Holland  
Dienst Water en Milieu  
t.a.v. dhr. E. Sprietsma  
Postbus 90602  
2509 LP S GRAVENHAGE

Contactpersoon  
ing. G. Lems  
Verzenddatum  
**28 FEB. 1994**  
Ons kenmerk  
AWU/123944

Doorkiesnummer  
010 - 402 62 72  
Bijlage(n)  
1  
Uw kenmerk

Onderwerp  
Definitieve beschikking krachtens de Wvo t.b.v. Vliegasonie B.V. te 's-Hertogenbosch.

Geachte heer Sprietsma,

Hierbij zend ik u de definitieve beschikking krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ten behoeve van bovengenoemd bedrijf.

Ik verzoek u voor de verdere afhandeling in verband met de gecoördineerde procedure zorg te dragen.

Hoogachtend,  
de hoofdingenieur-directeur  
van de Rijkswaterstaat,

drs. H.J.M. Hoozemans,  
l.H.I.D.

PROV. Bestuur van Zuid-Holland Dienst Water en Milieu	
REG. NR. <b>- 2 MAART 1994</b>	REG. NR. <b>71909</b>
REG. NR.	REG. NR. <b>43623</b>
REG. NR. <b>abc cum</b>	REG. NR. <b>03</b>
REG. NR.	REG. NR. <b>54312</b>



## Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zuid-Holland

Prov. Zuid-Holland

Aan

AANTEKENEN

Vliegasunie B.V.  
Postbus 3254  
5203 DG S HERTOGENBOSCH

Contactpersoon

ing. G. Lems

Verzenddatum

23 FEB. 1994

Ons kenmerk

AWU/123943

Onderwerp

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm); aanvraag om vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor het lozen van afvalstoffen op de Europahaven.

Doorkiesnummer

010 - 402 62 72

Bijlage(n)

1

Uw kenmerk

Naar aanleiding van uw bovengenoemde aanvraag zend ik u hierbij de beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van heden, nummer AWU/123943I. Een exemplaar van de tekst van de bekendmaking, zoals die zal worden gepubliceerd, zal u separaat worden toegestuurd.

In artikel 11 van de voorschriften bij eerdergenoemde vergunning is bepaald dat u van 'calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden' onmiddellijk de hoofdingenieur-directeur in kennis dient te stellen.

U wordt geacht aan deze meldingsverplichting te hebben voldaan indien u dergelijke voorvallen meldt aan:

Verkeerspost Dordrecht, Van Leeuwenhoekweg 20, 3316 AV Dordrecht  
(tel.nr. 078 - 32 25 55 of 078 - 32 25 00).

Andere voorvallen of omstandigheden, die (kunnen) leiden tot een overschrijding van de vergunningvoorschriften, dienen aan de hoofdafdeling Waterbeheer (AW) van mijn directie (telefax 010 - 433 02 18) te worden gemeld.



Datum  
28 FEB. 1994

Nummer  
AWU/123943I

Onderwerp  
Beschikking.

Inhoudsopgave.

1. Aanhef.
2. Verklaring nummering overwegingen.
3. Overwegingen.
4. Behandeling (eventueel) ingebrachte bezwaren.
5. Behandeling (eventueel) ingebrachte adviezen.
- 5a. Slotoverweging.
6. Besluit.
7. Artikelen.
8. Mededelingen en expeditie.
9. Bijlage(n).

1. Aanhef.

De minister van Verkeer en Waterstaat beschikkende op een aanvraag ingediend door de Vliegassurantie B.V. te 's-Hertogenbosch voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) artikel 1, lid 1 en lid 2 voor het lozen van afvalwater op de Europahaven afkomstig van haar vestiging gelegen aan Coloradoweg 10 te Rotterdam Maasvlakte.

Deze aanvraag is op 11 februari 1993 door de hoofdinspecteur-directeur van de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland ontvangen.

2. Verklaring benaming en nummering overwegingen.

- Onder EZH Maasvlaktecentrale wordt verstaan: de electriciteitscentrale 'Maasvlakte' van de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland.
- Het nummer van de overweging is samengesteld uit:
  - a. het volgnummer van de overweging.
  - b. het volgnummer van het artikel.Voorbeeld: 11.4  
11 = volgnummer overweging  
4 = volgnummer artikel



overwegingen m.b.t. de lozingssituatie:

- 7.3 Het te lozen afvalwater bestaat uit:
- huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afvalwater afkomstig van circa 10 personen (circa 375 m<sup>3</sup>/jaar);
  - tengevolge van de bedrijfsvoering in geringe mate verontreinigd hemelwater afkomstig van de daken met een dakoppervlakte van circa 1500 m<sup>2</sup> (circa 1125 m<sup>3</sup>/jaar).

Huishoudelijk afvalwater:

- 8.4 Het op oppervlaktewater geloosde huishoudelijke afvalwater bevat uitsluitend stoffen welke ook worden geloosd in het kader van het normale gebruik van een voor bewoning bestemd gebouw. Enkel faecaal afvalwater wordt door drie septictanks van voldoende inhoud geleid.

Hemelwater:

9. Door de in overweging 5 genoemde bedrijfsvoering is de stofemissie van vliegias tot een minimum beperkt. Ondanks deze maatregelen treedt toch nog een zeer beperkte stofemissie van vliegias naar de omgeving op door de vliegiasdeeltjes die gezien hun afmetingen niet door de stoffilters kunnen worden afgescheiden van de hun omringende lucht. Door depositie zal de geëmiteerde vliegias op de omringende terreinen en daken terecht komen. Het hemelwater afkomstig van de daken en de terreinoppervlakken zal dientengevolge als tengevolge van de bedrijfsvoering in geringe mate verontreinigd met vliegias worden aangemerkt.
10. Het hemelwater afkomstig van de verharde terreinoppervlakken zal niet op oppervlaktewater worden geloosd doch in de berm en/of overige onverharde terreinoppervlakken percoleren.
11. Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakken zal via de riolering van de EZH Maasvlaktecentrale op oppervlaktewater worden geloosd.
- 12.6 Naar verwachting en mede op basis van modelberekeningen zal de gemiddelde concentratie van vliegias in het hemelwater slechts circa 5 µg/l bedragen. Teneinde meer inzicht te krijgen in de werkelijke concentratie vliegias in het te lozen hemelwater, en de kwaliteit van het te lozen hemelwater gedurende het verloop van de bedrijfsvoering zal een meetverplichting worden voorgeschreven.



19. Ten behoeve van de zuivering van het van de Maasvlakte afkomstige afvalwater nog geen a.w.z.i. is gerealiseerd.
20. De afvoer naar de a.w.z.i. is afhankelijk van het tijdstip waarop de aansluiting op de gemeentelijke riolering en het tijdstip waarop de aansluiting van de gemeentelijke riolering op een a.w.z.i. een feit is geworden.
21. Door het ontbreken van gemeentelijke riolering ter plaatse is aansluiting op de gemeentelijke riolering vooralsnog niet mogelijk is.
22. In verband met de aard en de omvang van de lozing van het afvalwater in relatie tot het ontvangende oppervlaktewater, zal de lozing van het afvalwater op de Europahaven vooralsnog worden toegestaan.
23. dat indien aansluiting op de gemeentelijke riolering (en daarmee afvoer naar een a.w.z.i.) te zijner tijd redelijkerwijs mogelijk wordt, de lozing van de daarvoor in aanmerking komende afvalwaterstromen op oppervlaktewater dient te worden beëindigd.

#### 4. Behandeling (eventueel) ingebrachte bezwaren.

- naar aanleiding van de aanvraag:  
Het bezwaar van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne bij brief van 11 mei 1993, is ingetrokken bij brief van 10 juni 1993. Naast het genoemde ingetrokken bezwaar zijn naar aanleiding van de aanvraag krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren geen andere bezwaren ingebracht.
- naar aanleiding van de ontwerp-beschikking:  
Naar aanleiding van een brief van G.E.M. Consultants B.V. namens de Vliegasonie B.V. te 's-Hertogenbosch d.d. 1 november 1993, kenmerk JM/B9202VJM.008, zijn de opmerkingen van redactionele aard in de beschikking overgenomen.  
Daarnaast is terecht in genoemde brief aangegeven dat in overweging 5 achterwege is gelaten dat de vermelde 250.000 ton poederkoolvliegaseen jaarlijkse hoeveelheid betreft, derhalve is de beschikking hierop aangepast.

#### 5. Behandeling (eventueel) ingebrachte adviezen.

Naar aanleiding van de genoemde aanvragen zijn geen adviezen met betrekking tot de waterkwaliteit ingebracht.



artikel 2:  
Plaatsbepaling.

De lozing vindt plaats via de riolering van de EZH Maasvlaktecentrale op de Europahaven, zoals aangegeven op de als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening.

artikel 3:  
Soorten afvalwaterstromen.

1. De ingevolge deze vergunning op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit:
  - a. huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afvalwater, met een vervuilingsswaarde van maximaal 10 I.E., hetgeen gelijk gesteld wordt met een waterverbruik van maximaal 435 m<sup>3</sup> per jaar;
  - b. tengevolge van de bedrijfsvoering in geringe mate verontreinigd hemelwater afkomstig van de daken met een dakoppervlakte van circa 1500 m<sup>2</sup>.
2. Onder waterverbruik wordt verstaan de hoeveelheid water, die geleverd wordt door het waterleidingbedrijf, af te lezen van de watermeter of door administratieve gegevens afkomstig van het waterleiding bedrijf.

Overeenkomstig de bij de aanvraag, d.d. 5 februari kenmerk 93.0066 (ontvangen 11 februari 1993), overgelegde beschrijving(en).

artikel 4:  
faecaal afvalwater.

1. Het faecaal afvalwater dient voor lozing door (een) septictank(s) van voldoende inhoud te worden geleid.
2. Deze septictank(s) dien(t)(en) zo dikwijls als voor een goede werking ervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet op het oppervlaktewater worden geloosd.
3. Ander dan faecaal afvalwater mag niet door de septictank(s) worden geleid.

artikel 5:  
controlevoorziening.

1. Het in artikel 3 lid 1 onder b bedoelde afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via (een) controleput(ten) te worden geleid, die de schriftelijke goedkeuring behoeft van de waterkwaliteitsbeheerder.
2. De in het eerste lid bedoelde controleput(ten) dient(en) zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is (zijn).



artikel 9:  
Melden van wijzigingen.

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

artikel 10:  
Aanwijzen contactpersoon.

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder deelt binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterkwaliteitsbeheerder mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld.

artikel 11:  
Calamiteitenregeling.

1. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De waterkwaliteitsbeheerder dient van één en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder ter zake gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.
2. Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewent acht, zal vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
3. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijving van de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan.
4. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozingen en/of beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.



## 8. Mededelingen.

1. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene staat tot het einde van de termijn van terinzagelegging tegen deze beschikking beroep open bij de Kroon voor:
  - a. de aanvrager
  - b. degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid, of 28, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene bezwaren hebben ingebracht;
  - c. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de onder b. genoemde artikelen bezwaren in te brengen.

Ingevolge artikel 1 van de Tijdelijke wet Kroongeschillen is thans de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State belast met de beslissing op het beroep.

Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn en in tweevoud worden ingediend. Bij het beroepschrift dienen zo mogelijk een copie van deze beschikking en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken te worden gevoegd.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Van de indiener van het geschrift wordt een recht geheven van f 150,00. Bepaalde onvermogene personen kunnen daarvan worden vrijgesteld. Bepaalde minvermogene personen kunnen een vermindering van f 75,00 krijgen.

Van de indiener van het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening wordt een recht geheven van f 75,00.

2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat tengevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.




9. Bijlage(n).

Bijlage 1 : rioleringstekening

Bijlage 2 : situatietekening

Bijlage 3 : analysevoorschriften

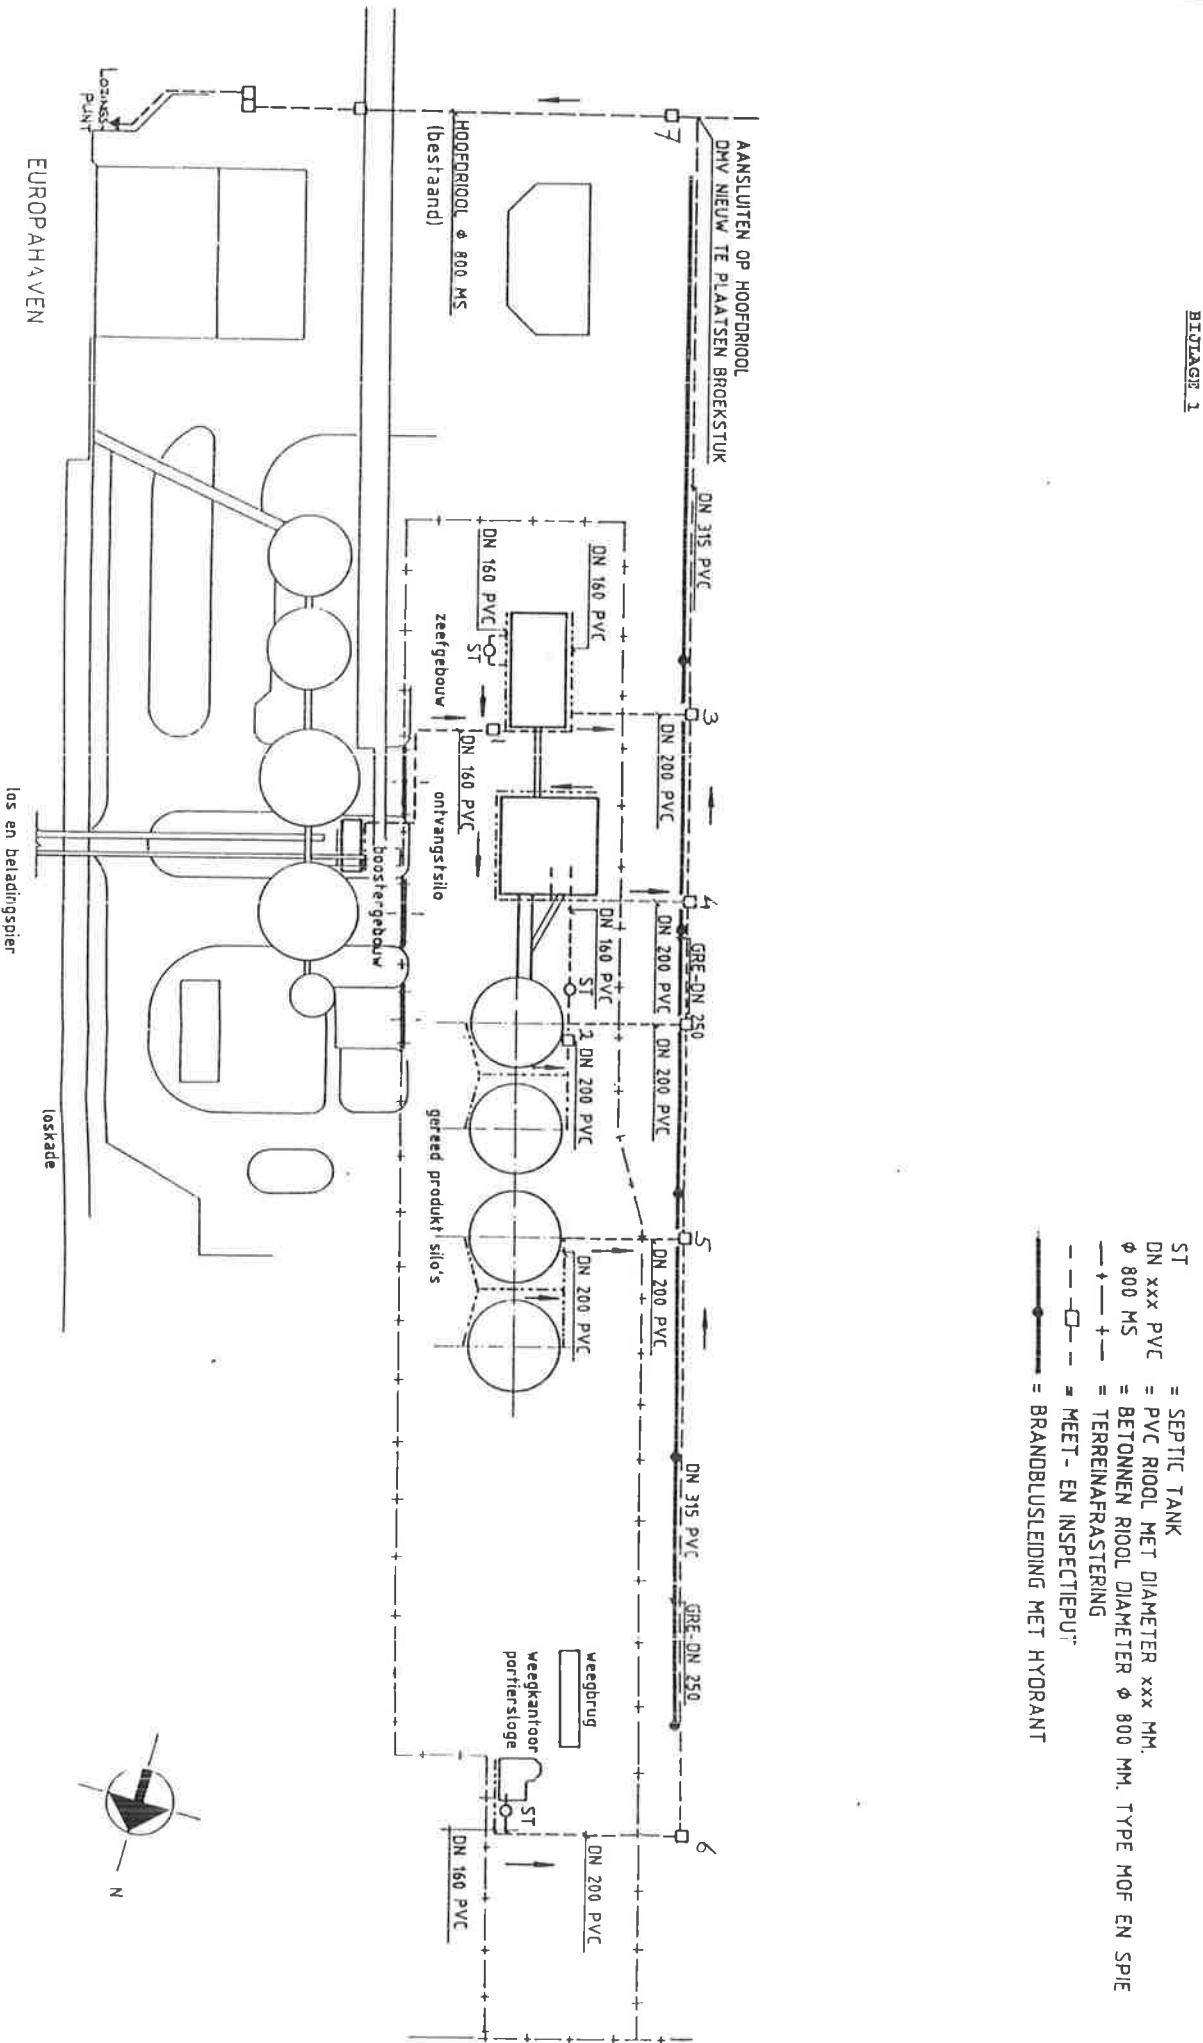

- ST = SEPTIC TANK
- DN xxx PVC = PVC RIJOL MET DIAMETER xxx MM.
- φ 800 MS = BETONNEN RIJOL DIAMETER φ 800 MM. TYPE MOF EN SPIE
- +--- = TERREINAFRASTERING
- - - - = MEET- EN INSPECTIEPUIT
- = BRANDBLUSLEIDING MET HYDRANT


**G.E.M. Consultants B.V.**

Boompjes 55, 3011 XB Rotterdam The Netherlands

Description	Drawn	Checked	Date	Rev

Client	VLEEGASUNIE B.V.	Subject	RIOLERINGSPAN T.B.V. MER
Project	VLEEGAS SILLO	Drawing no.	9202-098
		Page no.	
		Drawn	CT
		Checked	

**BIJLAGE 2**

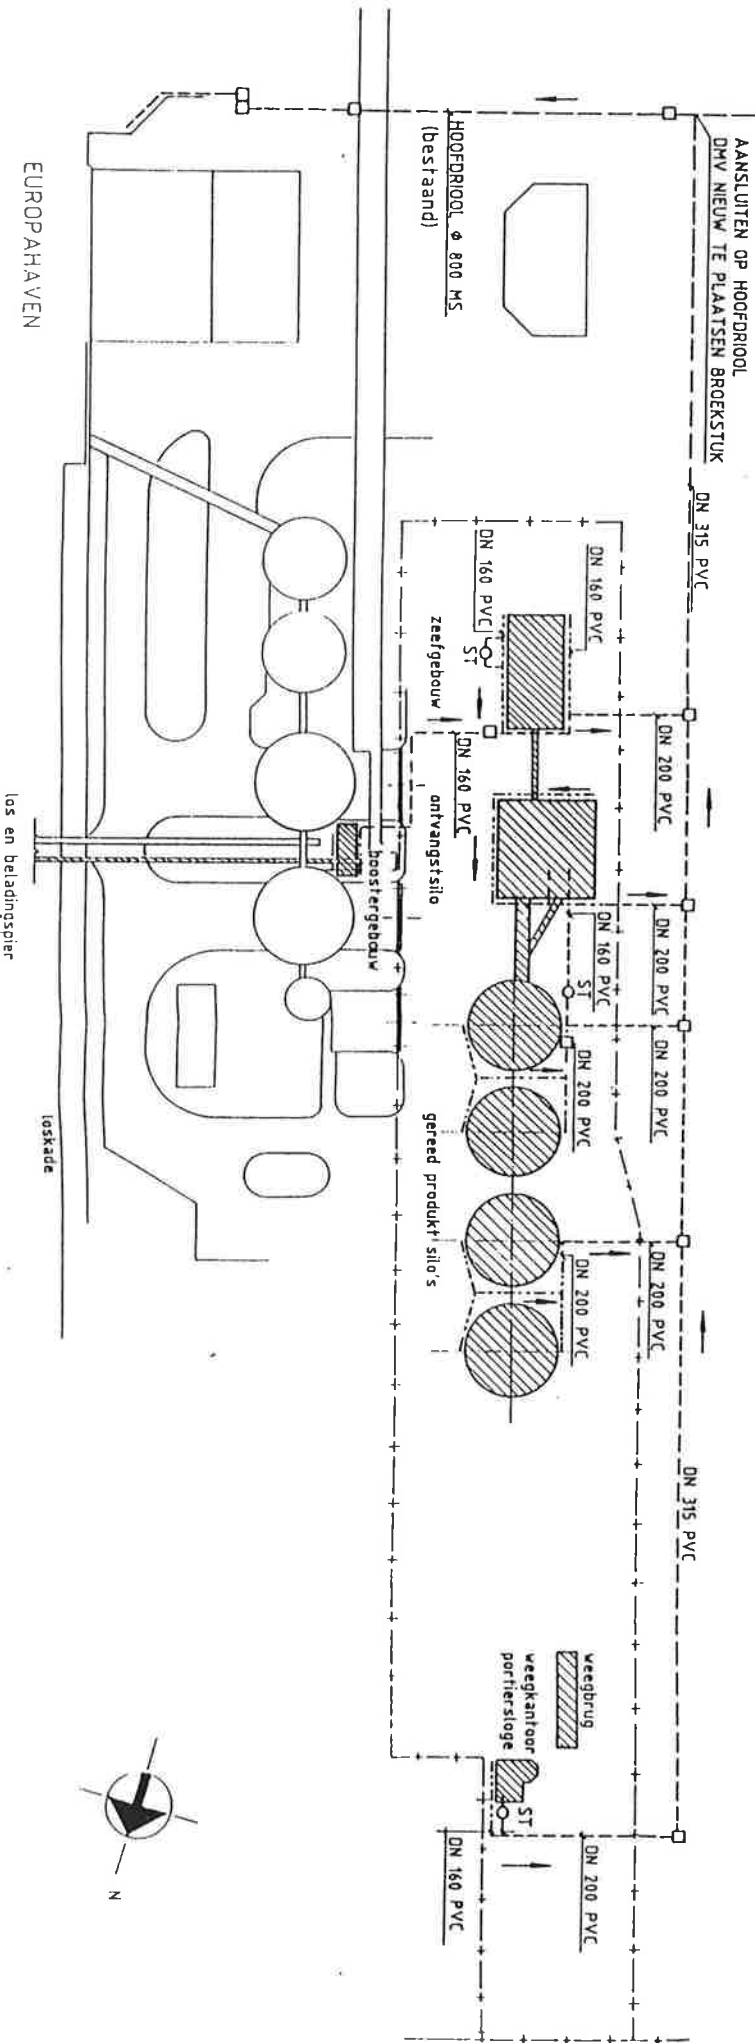

- ST = SEPTIC TANK
- DN xxx PVC = PVC RIJOL MET DIAMETER xxx MM.
- ø 800 MS = BETONNEN RIJOL DIAMETER ø 800 MM, TYPE MOF EN SPIE
- + + + = TERRAINAFRASTERING
- - - = MEET- EN INSPECTIEPUT
- ▨ = EIGENDOM VLEEGASUNIE B.V.

TERRAIN BINNEN TERRAINAFRASTERING WORDT DOOR VLEEGASUNIE B.V. GEHUIRD

**G.E.M. Consultants B.V.**

Boompjes 55, 3011 XB Rotterdam, The Netherlands

Description	Drawn	Checked	Date	Rev.

Client	VLEEGASUNIE B.V.
Project	VLEEGAS SILO

Subject	VLEEGAS SILO MAASVLAKTE
Drawing no.	9202-099
Page no.	
Drawn	CT.
Checked	

### BIJLAGE 3 (analysevoorschriften)

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens:

de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Stof/parameter	NEN-nummer
onopgeloste bestanddelen	6484

Een wijziging in een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de waterkwaliteitsbeheerder schriftelijk bezwaar is aangetekend.

Behorende bij de beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van heden, nr. AWU/123943I.