


7. Warmte-koude opslag.

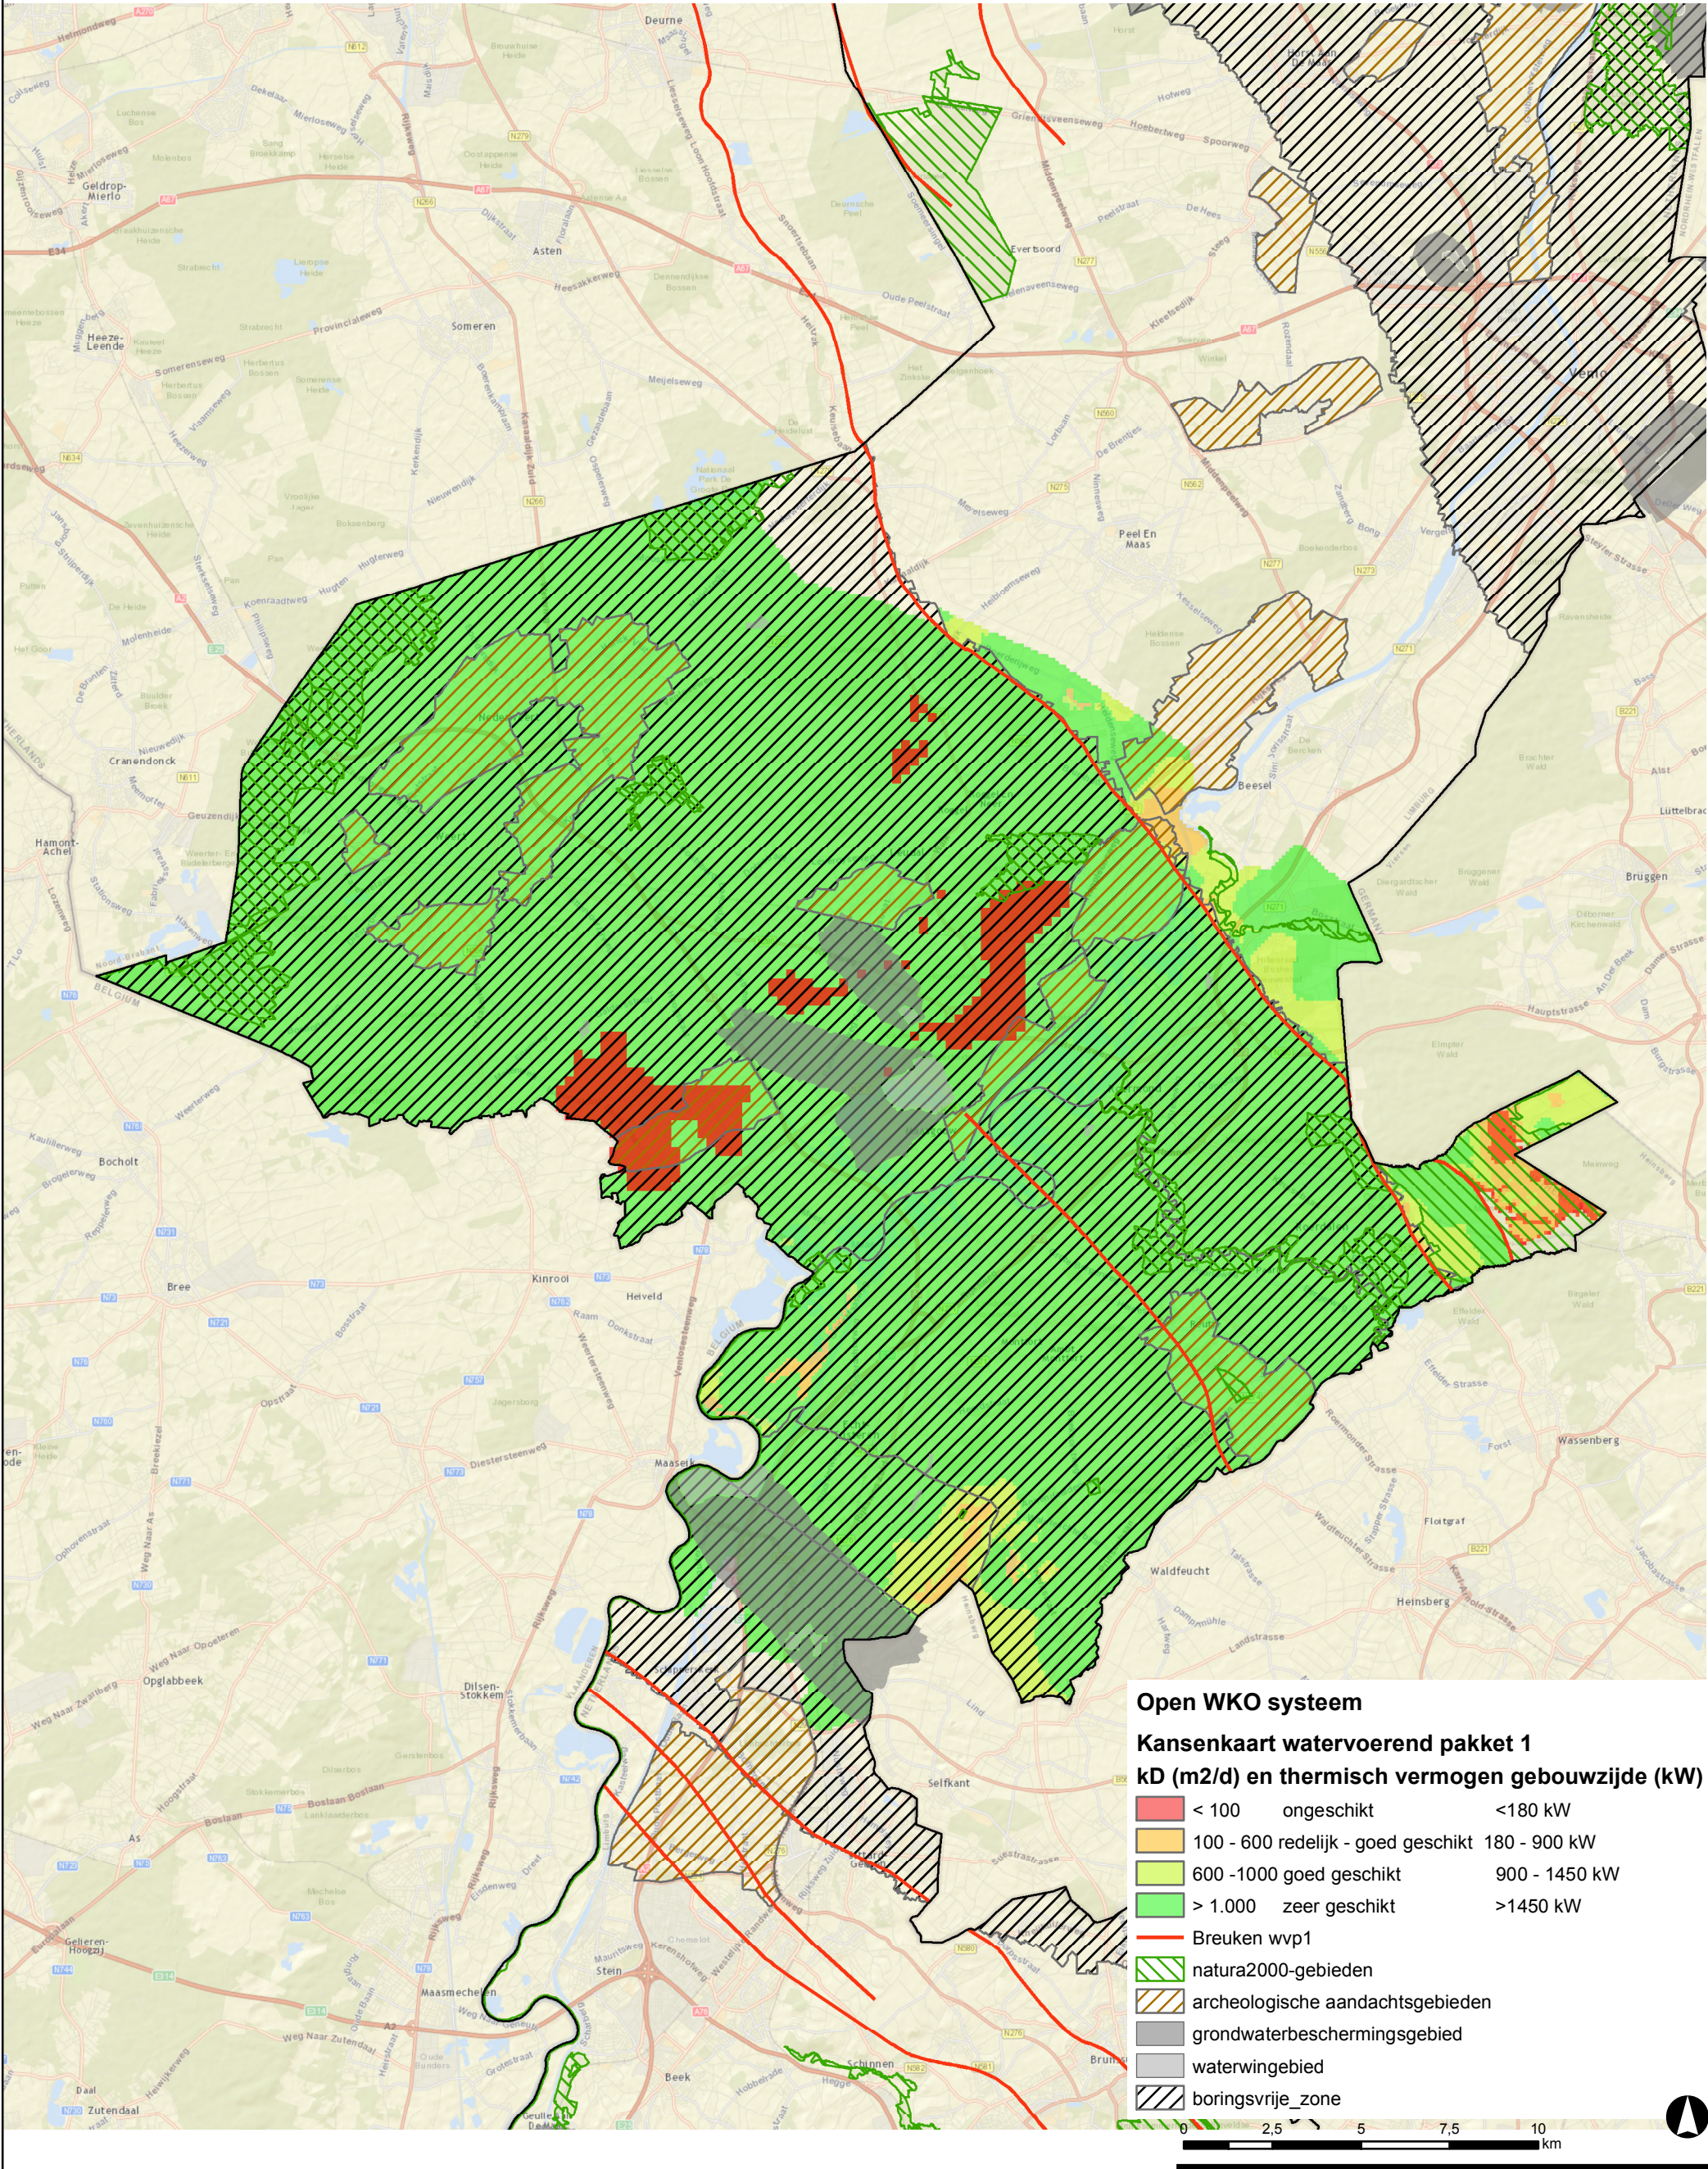

Open WKO systeem

Kansenkaart watervoerend pakket 1

kD (m2/d) en thermisch vermogen gebouwzijde (kW)

< 100	ongeschikt	<180 kW
100 - 600	redelijk - goed geschikt	180 - 900 kW
600 -1000	goed geschikt	900 - 1450 kW
> 1.000	zeer geschikt	>1450 kW

Breuken wvp1

natura2000-gebieden

archeologische aandachtsgebieden

grondwaterbeschermingsgebied

waterwingebied

boringsvrije_zone

0

2,5

5

7,5

10

km

OPDRACHTGEVER	Provincie Limburg	GIS SPECIALIST	J. van Meggelen	SCHAAL	1:175.000
PROJECTOMSCHRIJVING	MER POL	PROJECTLEIDER	V. Maronier	FORMAAT	A3
KAARTTITEL	7. Warmte-koude opslag. Midden Limburg	DATUM	09-01-2013	BLAD IN BLADEN	1 van 1
STATUS	CONCEPT	KAARTNUMMER	256724-6	WIJZNR	C0

