


7. Warmte-koude opslag.

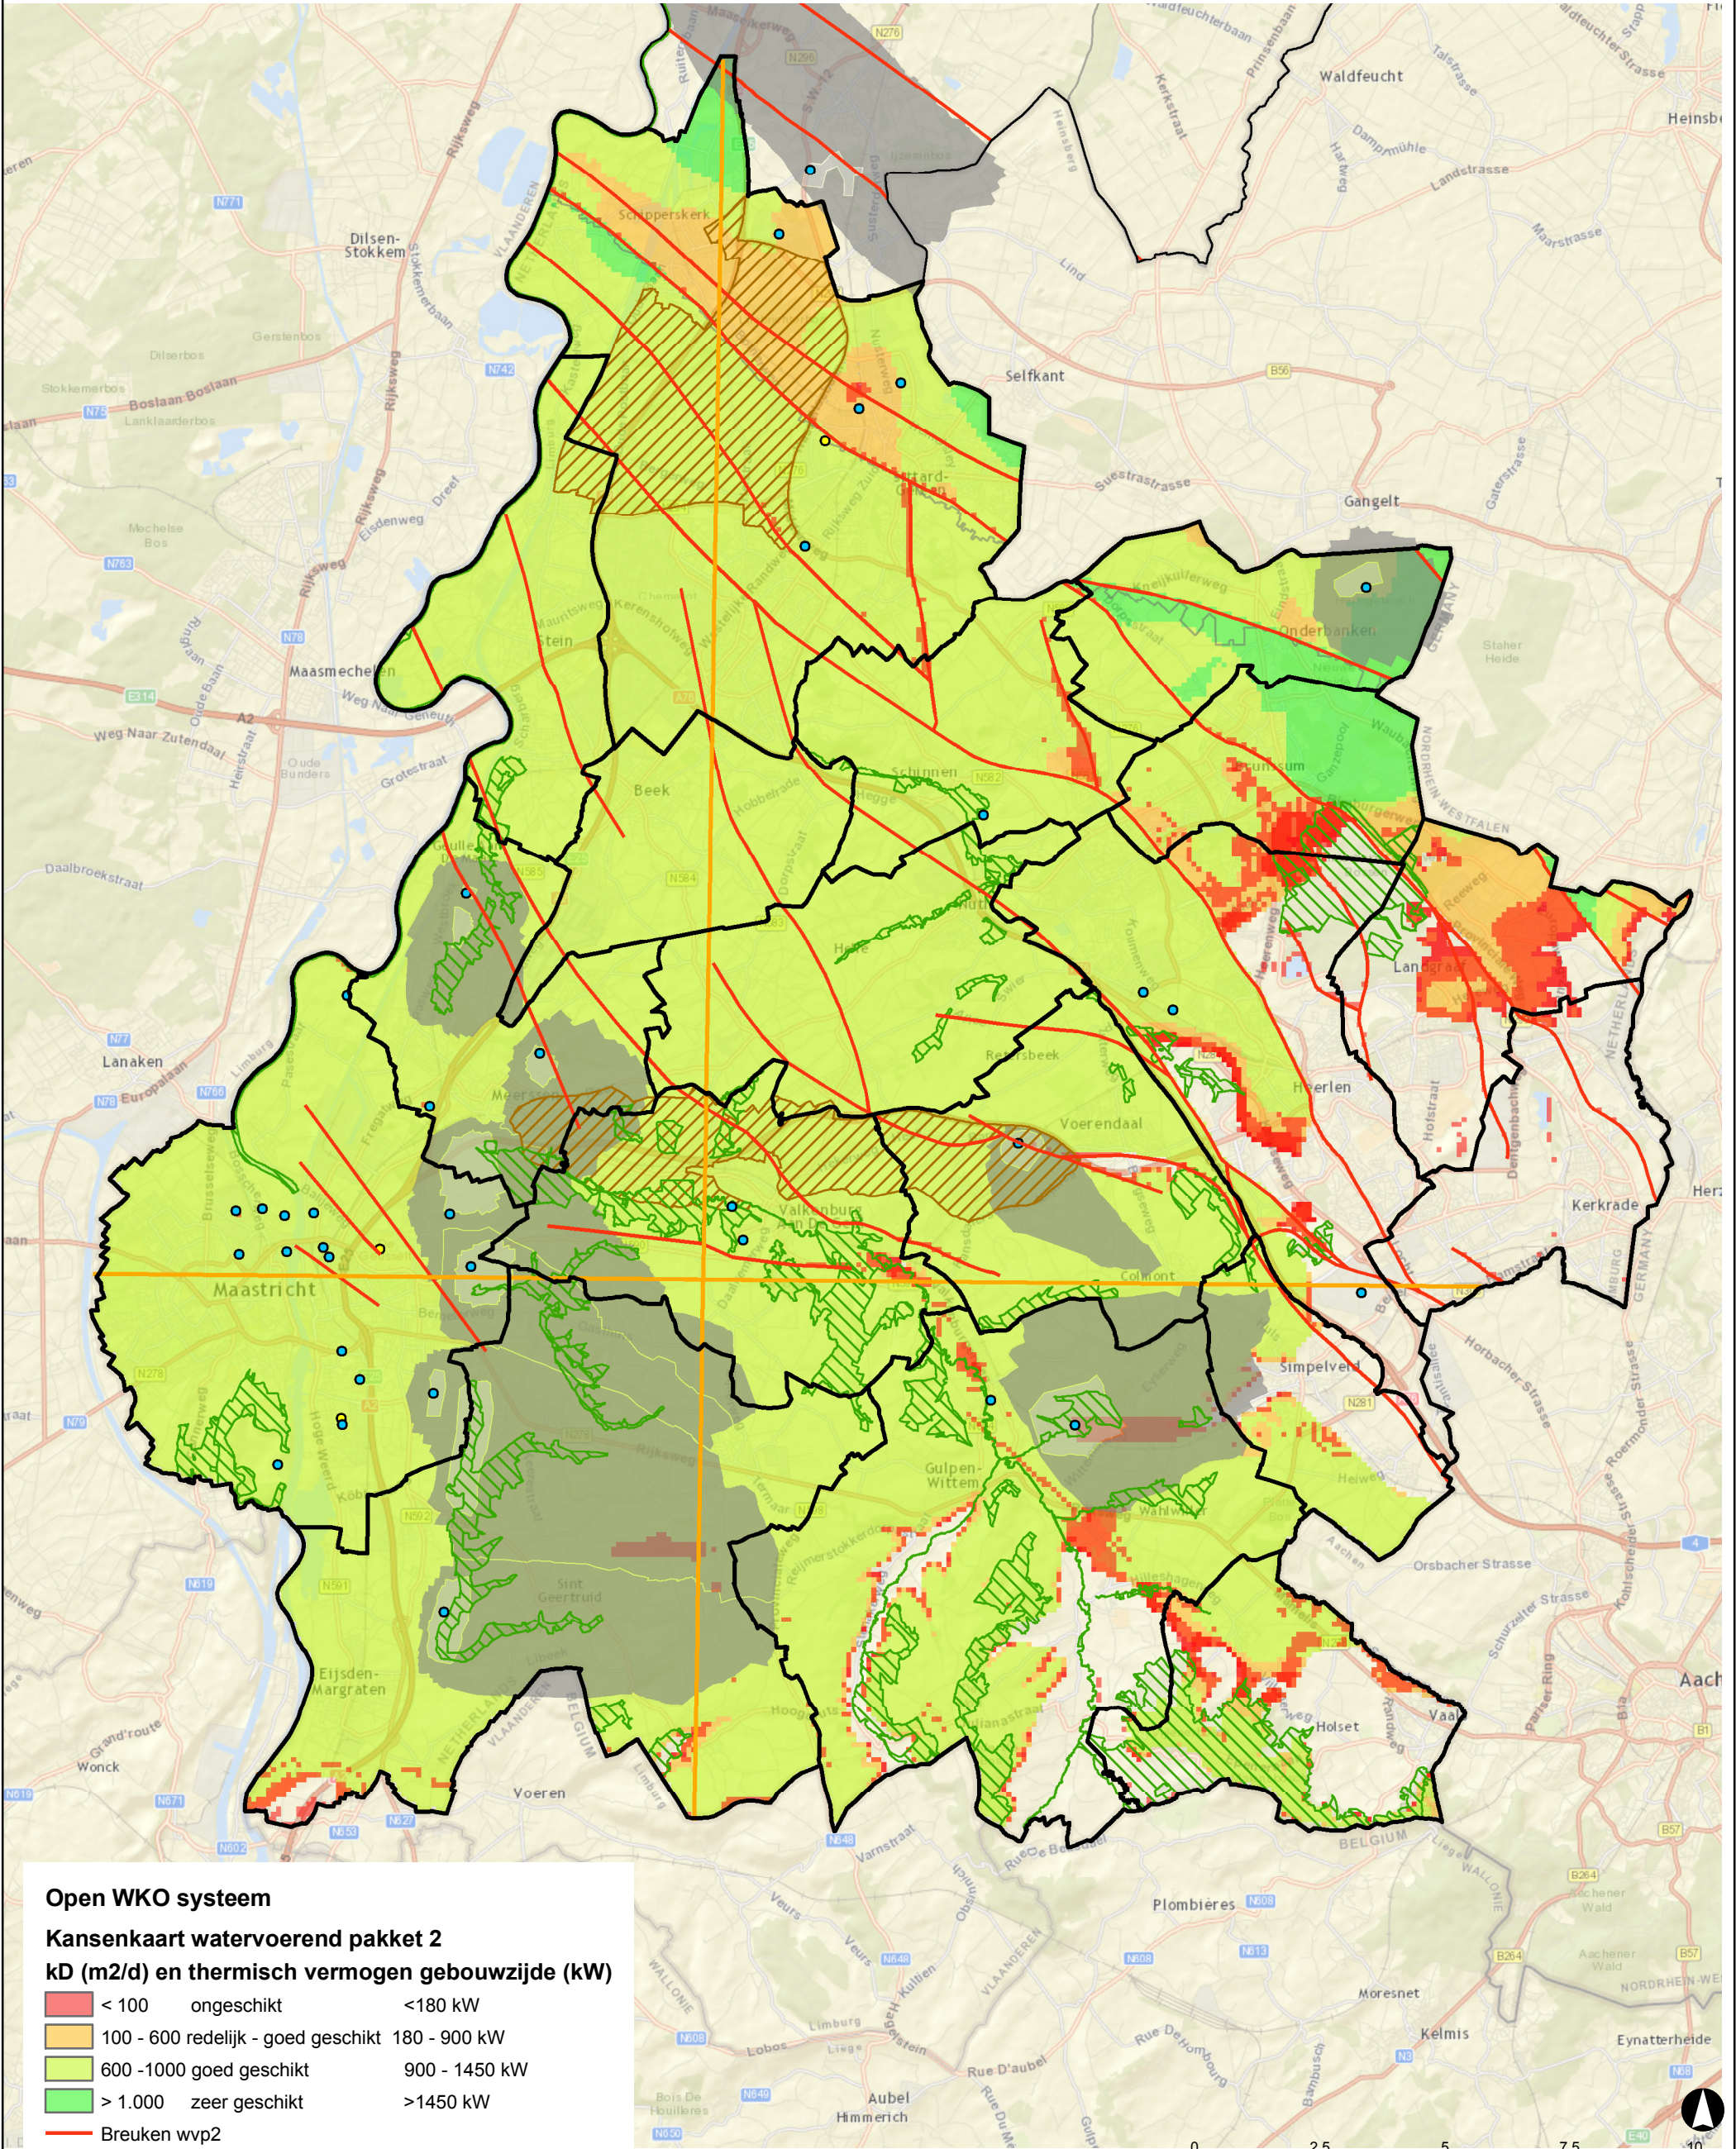

Open WKO systeem

Kansenkaart watervoerend pakket 2

kD (m2/d) en thermisch vermogen gebouwszijde (kW)

	< 100	ongeschikt	<180 kW
	100 - 600	redelijk - goed geschikt	180 - 900 kW
	600 -1000	goed geschikt	900 - 1450 kW
	> 1.000	zeer geschikt	>1450 kW

Breuken wvp2

industriële grondwateronttrekkingen

open WKO-systemen

natura2000-gebieden

archeologische aandachtsgebieden

boringsvrije zone

grondwaterbeschermingsgebied

waterwingebied

World Street Map

OPDRACHTGEVER	Provincie Limburg	GIS SPECIALIST	J. van Meggelen	SCHAAL	1:125.000
PROJECTLEIDER	V. Maronier	FORMAAT	A3		
PROJECTOMSCHRIJVING	MER POL	DATUM	09-01-2013	BLAD IN BLADEN	1 van 1
KAARTITTEL	7. Warmte-koude opslag. Zuid Limburg	KAARTNUMMER	256724-6	WIJZNR	C0
STATUS	CONCEPT				

Oranjewoud
Member of Acton Group