
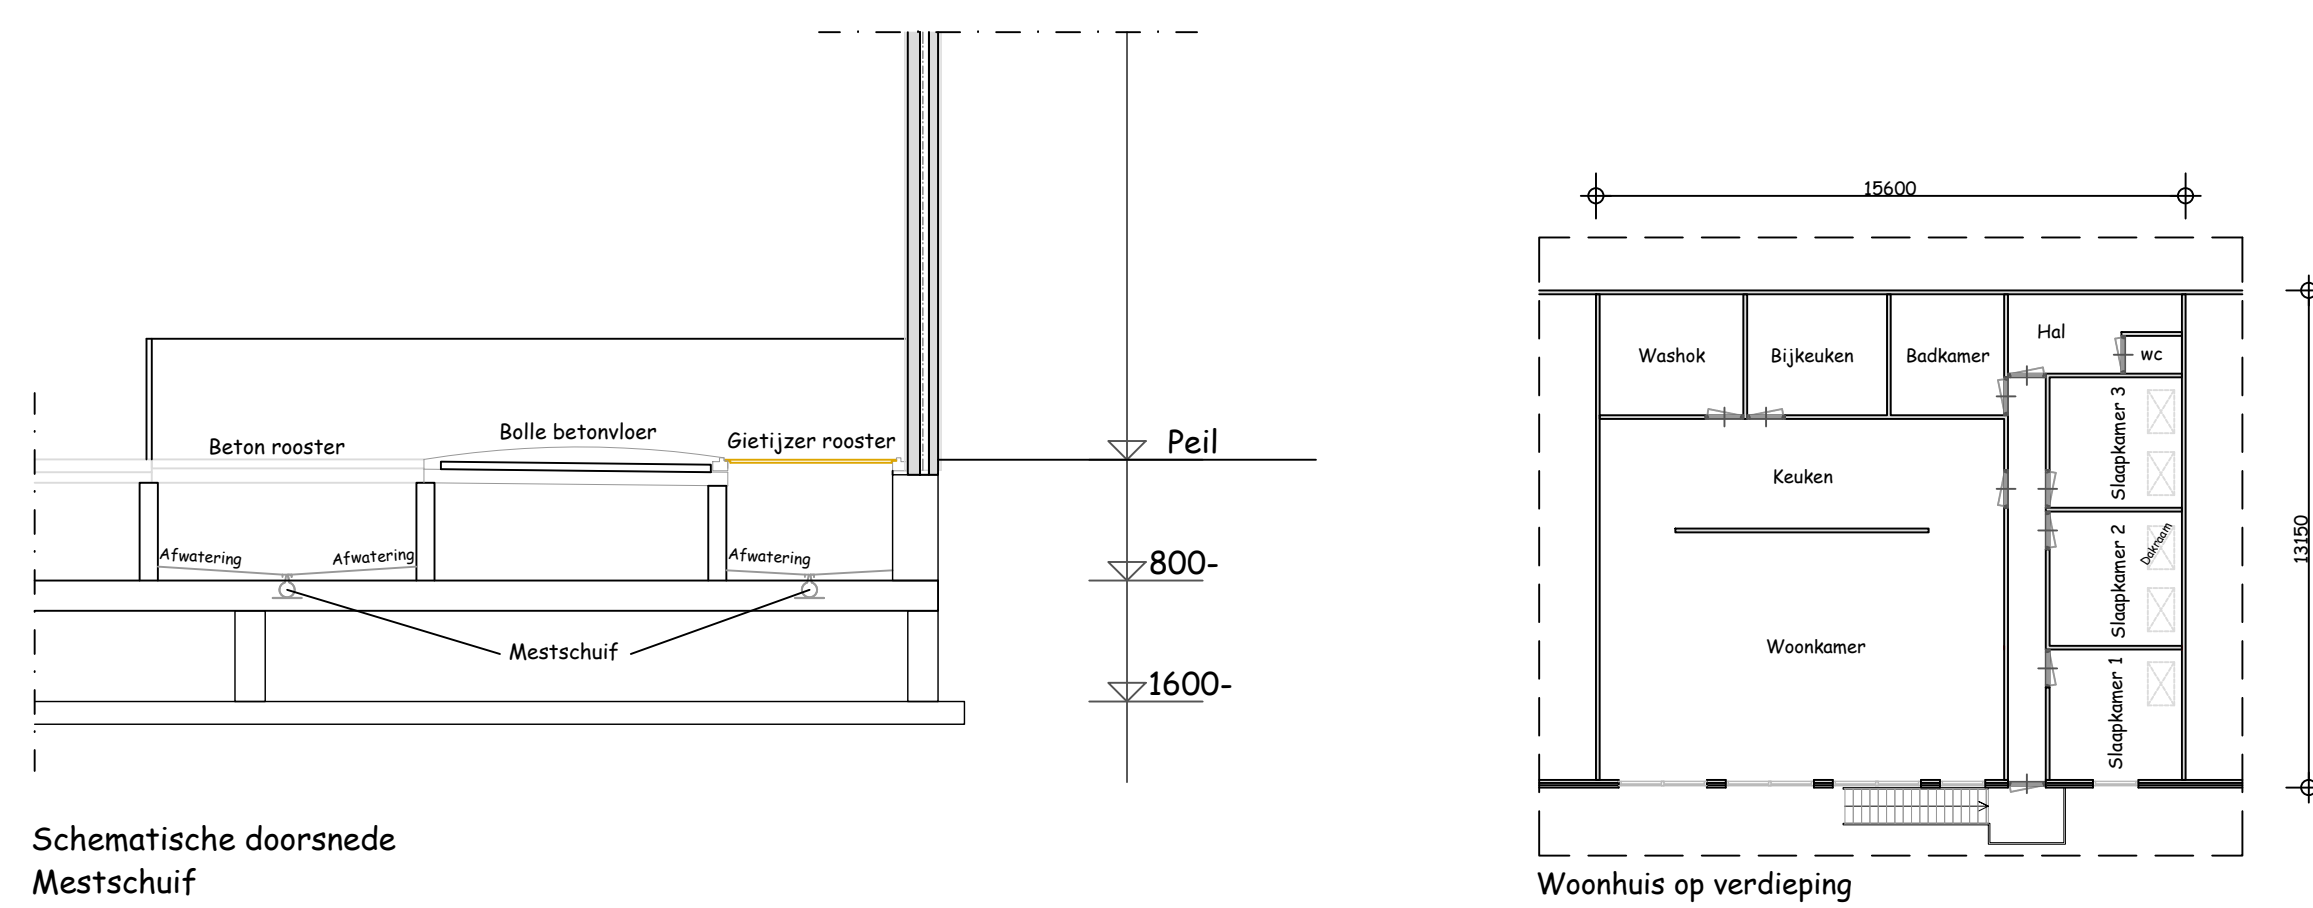
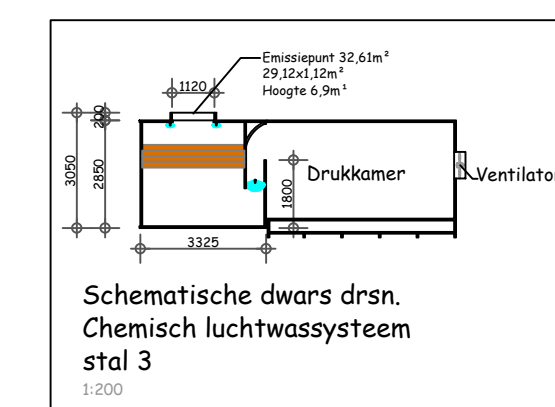
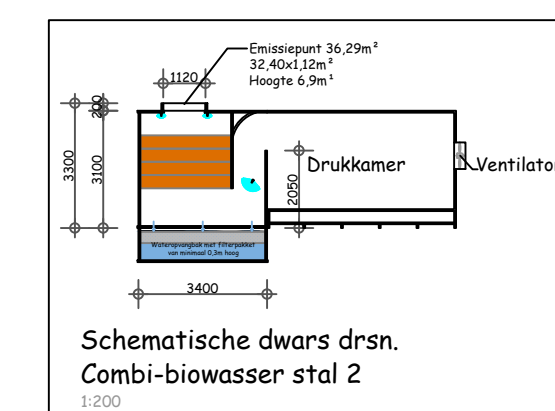
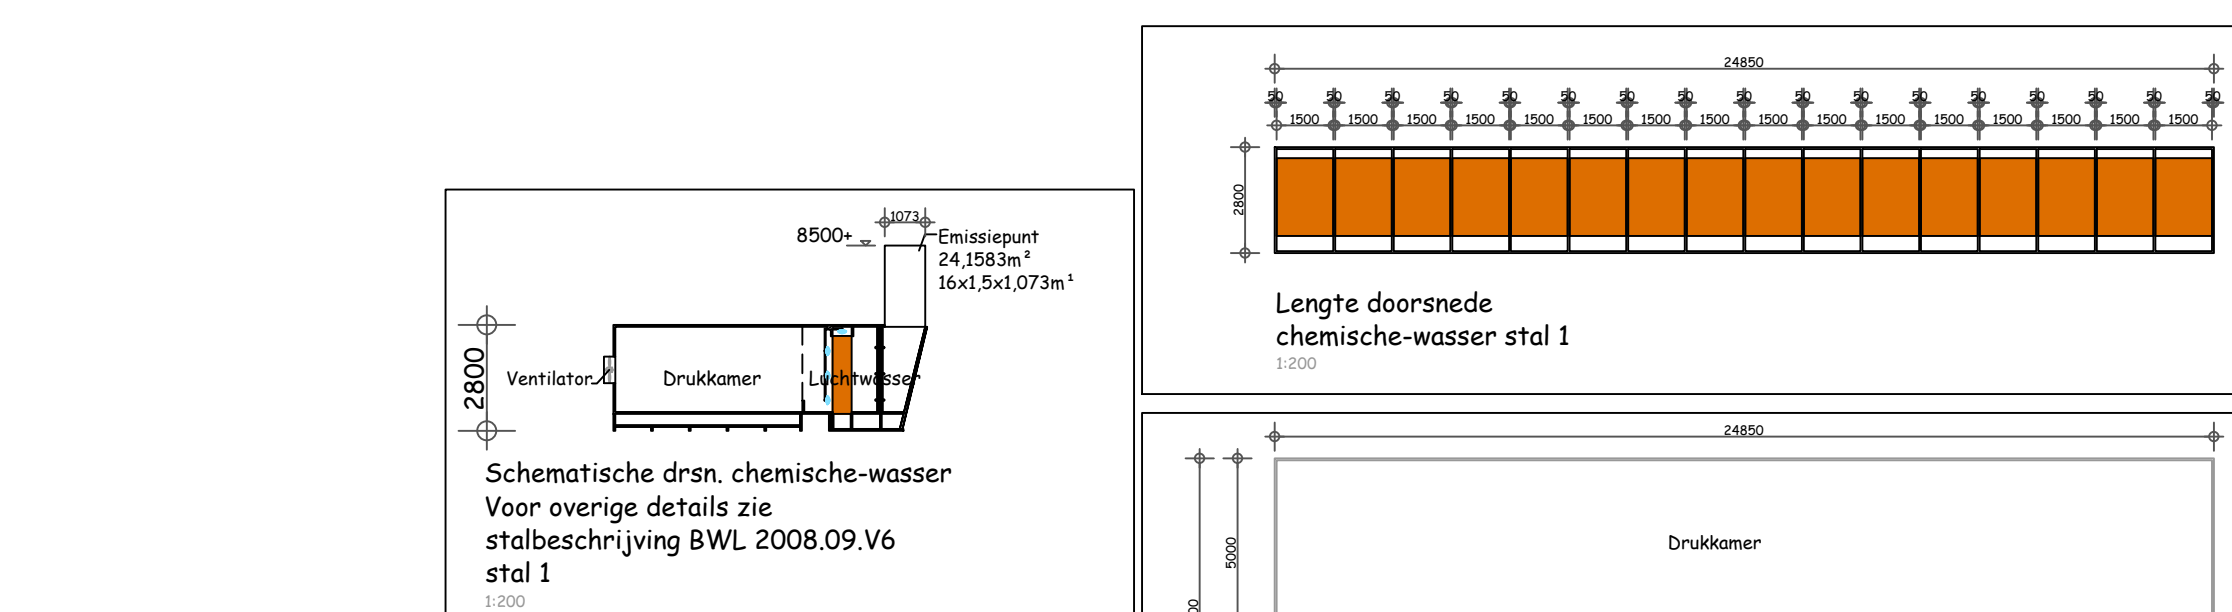


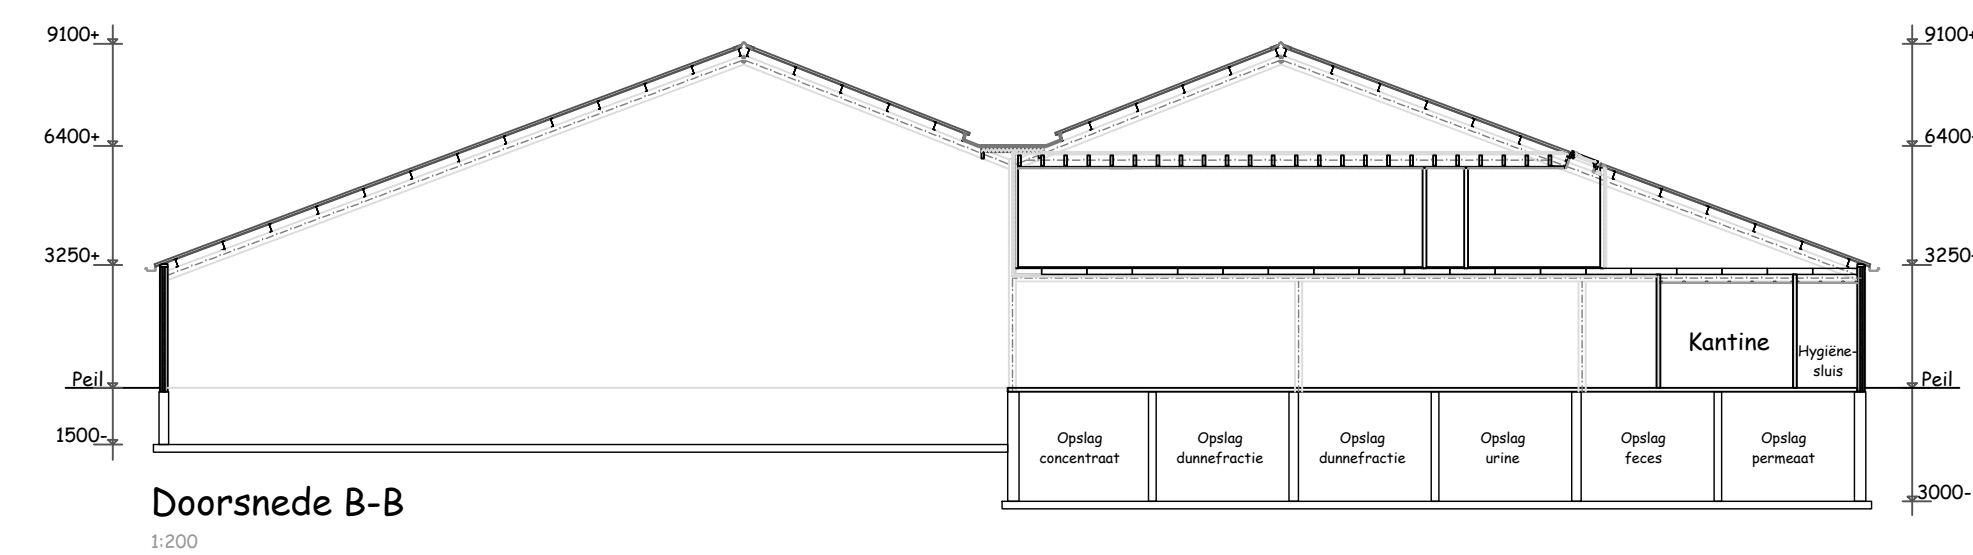

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| ④ | 1 | Afzuigpunt concentraat             |
| ⑤ | 1 | Afzuigpunt water omgekeerde osmose |

| Renvooi Ventilatoren                                                                |      |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|
| Symb                                                                                | Aant | Benaming       | kW   |
|  | 38   | Ventilator     | 4.0  |
|  | 20   | Meetsmoorunit  | 0.02 |
|  | 1    | Muurventilator | 2.5  |

[illegible][illegible][illegible]